


# Returnvent visszacsapószelep, savállóacélból DN 15 - 100 PN 6 - 40

## MSG.4.105.

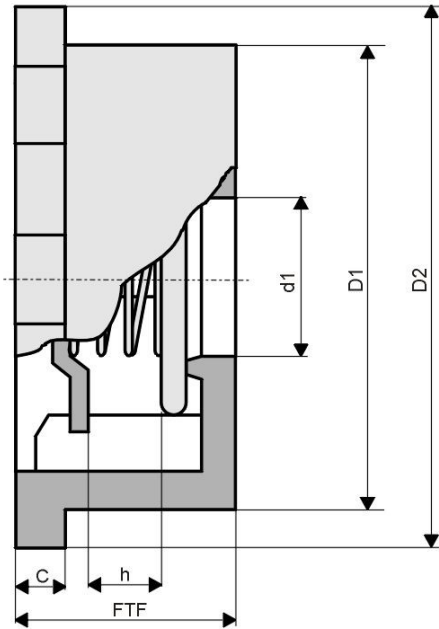

vtsz:8481809900

**ÉPÍTÉSI HOSSZ:**

MSZ EN 558-1 FTF 49

**SZIVÁRGÁSI FOKOZAT:**

DIN 3230/3 BN 2. fokozat


**ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

Hideg és meleg vízre, vízgőzre, savakra, lugokra, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás-hőfok diagram szerint.

**KÜLÖN IGÉNY ESETÉN LÉGNEMŰ KÖZEGRE IS  
RENDELHETŐ !**

Beépíthető PN 6,10,16,40 bar-os karimák közé.

DN	d1	D1	D2	FTF	C	h	kv100	kg/db
15	15	38	50	16	4	3,5	4,4	0,11
20	20	45	60	19	4	4,5	7,4	0,15
25	25	55	70	22	5	6,5	12,1	0,25
32	32	68	81	28	5	6,5	17,4	0,5
40	39	79	91	31,5	5	10,5	31	0,71
50	48	93	106	40	8	12,5	44,6	0,95
65	62	113	126	46	8	17	69	1,6
80	73	128	148	50	8	18	98	2,5
100	88	148	170	60	9,5	23	132	3,8

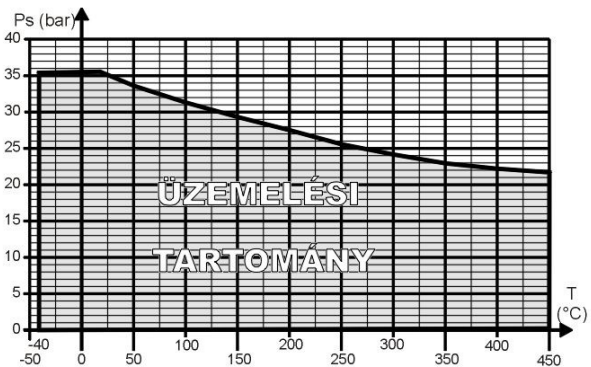

T	-40	0	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450
Ps	35,6	35,6	35,6	33,8	31,3	29,3	27,6	25,8	24,2	23,1	22,2	21,7

Nyitónyomás: (~) vízoszlop mm-ben (20°C-on)

Beépítési helyzet	Névleges átmérő (DN)								
	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	330	230	170	190	190	200	200	210	310
	300	200	150	150	160	160	160	160	240
	270	170	110	110	100	100	100	100	150

**FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI:**

Megnevezés	Anyagminőség (~)
Ház	1.4581 MSZ EN 10213-4
Fedél	1.4571 MSZ EN 10088-3
Tányér	1.4571 MSZ EN 10088-3
Rugó	1.4571 MSZ EN 10088-1



**Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.**  
PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA  
4700 Mátészalka, Jármű út 55. Pf.: 26.  
E-mail: msg@msg.axelero.net Weblap: msg.axelero.net  
Tel./Fax.: (44) 500-495, Tel.: (44) 500-860

