


KIZÁRÓLAG EGYEDI RENDELÉSRE !

RETURNVENT visszacsapószelep, savállóacélból DN 150 - 300 PN 16, PN 40

MSG.4.126.

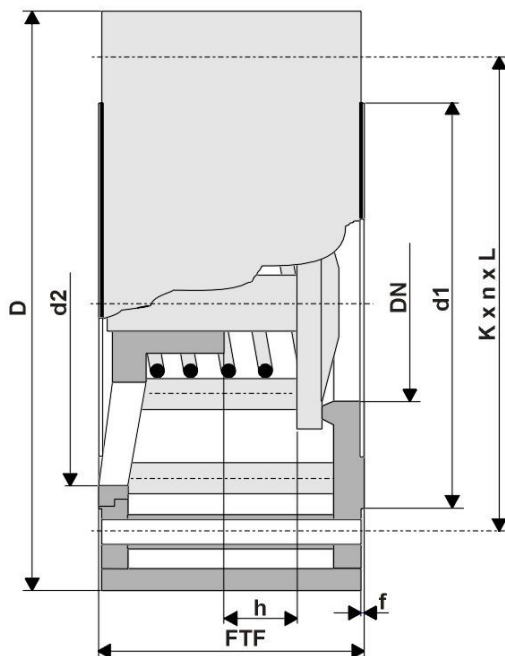

vtsz.8481809900

SZIVÁRGÁSI FOKOZAT:

DIN 3230/3 BN 2. fokozat

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Hideg és meleg vízre, vízgőzre, savakra, lugokra, valamint az alkatrészek anyagára különböző folyadékokra az alábbi üzemi nyomás-hőfok diagram szerint.

KÜLÖN IGÉNY ESETÉN LÉGNEMŰ KÖZEGRE IS RENDELHETŐ !

Nyitónyomás: (~) vízoszlop mm-ben (20°C-on)


Beépítési helyzet	Névleges átmérő (DN)							
	150		200		250		300	
	PN16	PN40	PN16	PN40	PN16	PN40	PN16	PN40
	400	420	430	480	460	470	540	550
	290	290	300	300	290	290	320	320
	170	150	170	120	130	110	110	100

PN 16 csatlakozással

DN	D(~)	d1	d2	f	FTF	h	Kv100	K x n x L	kg/db
150	300	212	166	2	106	37,5	410	240 x 8 x 22	28
200	360	268	220	2	140	50	720	295 x 12 x 22	39
250	425	320	270	2	200	62,5	1100	355 x 12 x 26	67
300	480	378	320	2	250	75	1500	410 x 12 x 26	94

PN 40 csatlakozással

DN	D(~)	d1	d2	f	FTF	h	Kv100	K x n x L	kg/db
150	325	218	166	2	106	37,5	410	250 x 8 x 26	39
200	415	285	220	2	140	50	720	320 x 12 x 30	49
250	472	345	270	2	200	62,5	1100	385 x 12 x 33	84
300	540	410	320	2	250	75	1500	450 x 16 x 33	112

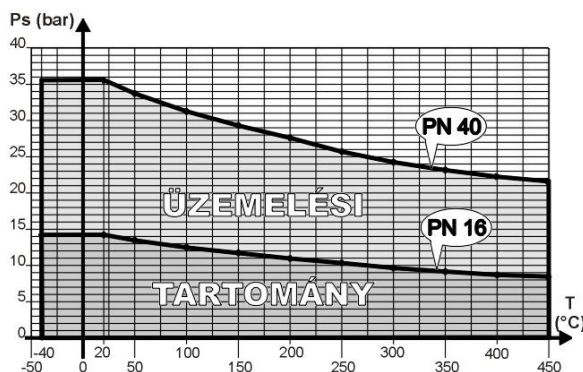

T	-40	0	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450
PN 16 Ps	14,2	14,2	14,2	13,5	12,5	11,7	11,0	10,3	9,7	9,2	8,9	8,7
PN 40 Ps	35,6	35,6	35,6	33,8	31,3	29,3	27,6	25,8	24,2	23,1	22,2	21,7

FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI:

Megnevezés	Anyagminőség (~)
Ház	1.4541 MSZ EN 10088-3
Ütközőtárcsa	1.4541 MSZ EN 10088-1 vagy 1.4408 MSZ EN 10213-4
Ülék	ház anyaga
Tányér	1.4541 MSZ EN 10088-2
Rugó	1.4571 MSZ EN 10088-1



Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.

PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA

4700 Mátészalka, Jármű út 55. Pf.: 26.

E-mail: msg@msg.axelero.net Weblap: msg.axelero.net

Tel./Fax.: (44) 500-495, Tel.: (44) 500-860

