


# Átmeneti elzáró klórszelep acélöntvényből DN 15 - 100 PN 40

## MSG.1.181.

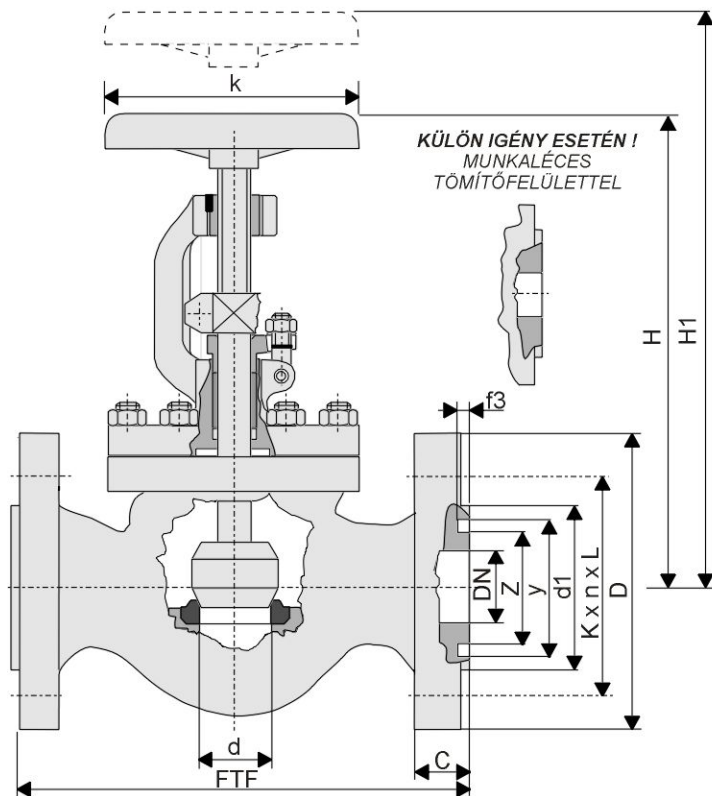

KÜLÖN IGÉNY ESETÉN CSŐMEMBRÁNOS  
KIVITELBEN IS RENDELHETŐ !

vtsz.8481807300

**KARIMA CSATLAKOZÁS:**

- hornyos tömítőfelület (EN 1092-1 FORM D)

**KÜLÖN IGÉNY ESETÉN !**

- munkaléces tömítőfelület (EN 1092-1 FORM B)

**SZIVÁRGÁSI FOKOZAT:**


MSZ 11413-3: 1979

**ÉPÍTÉSI HOSSZÚSÁG:**

MSZ EN 558-1 FTF 1

**ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

Folyékony és száraz klórra, hideg és meleg vízre, telített és túlhevített vízgőzre, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás-hőfok diagram szerint.

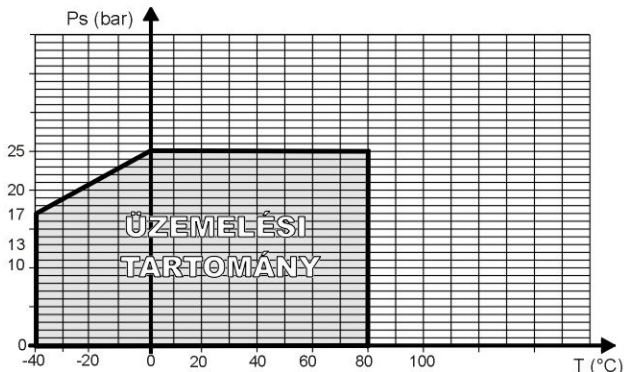

T	-40	0	80
Ps	17,0	25,0	25,0

DN	d	D	d1	FTF	K x n x L	C	H/H1	k	Kv100	kg/db	Z	y	f3
15	15	95	45	130	65 x 4 x 14	16	246/266	120	4,5	5,4	28	40	4
20	20	105	58	150	75 x 4 x 14	18	246/266	120	8	6,3	35	51	4
25	25	115	68	160	85 x 4 x 14	18	264/284	160	12,5	8,5	42	58	4
32	32	140	78	180	100 x 4 x 18	18	264/284	160	20	11	50	66	4
40	40	150	88	200	110 x 4 x 18	18	334/373	200	30	16	60	76	4
50	50	165	102	230	125 x 4 x 18	20	343/384	200	42	18	72	88	4
65	65	185	122	290	145 x 8 x 18	22	412/452	260	81	34	94	110	4
80	80	200	138	310	160 x 8 x 18	24	501/541	300	122	49	105	121	4
100	100	235	162	350	190 x 8 x 22	24	521/561	300	194	53	128	150	4,5

**FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI:**

Megnevezés	Anyagminőség (~)
Szelepház	G 20 Mn5 MSZ EN 10213-3
Felsőrész	G 20 Mn5 MSZ EN 10213-3
Kúp	St 52-3 N DIN 17100 (felheg. SGx8CrTi 18 DIN 8556)
Ülék	(felheg. SGx8CrTi 18 DIN 8556)
Orsó alsó/felső	1.4541/1.4021 MSZ EN 10088-3
Orsó tömítés	PTFE



**Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.**

PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA

4700 Mátészalka, Jármű út 55. Pf.: 26.

E-mail: msg@msg.axelero.net Weblap: msg.axelero.net

Tel./Fax.: (44) 500-495, Tel.: (44) 500-860

